


Herstellieranleitung beachten! Betriebsanweisung erstellen!

Prüfung und Dokumentation bei Inbetriebnahme (A - I - D):

Schlauch, Regler,
Schlauchbruchsicherung
maximal 8 Jahre alt!

Gewerbe-Druckregler
mit Überdrucksicherung!
für Innenräume und Zelte
zusätzlich Thermosicherung

Schlauchbruchsicherung
bei mehr als 40 cm!

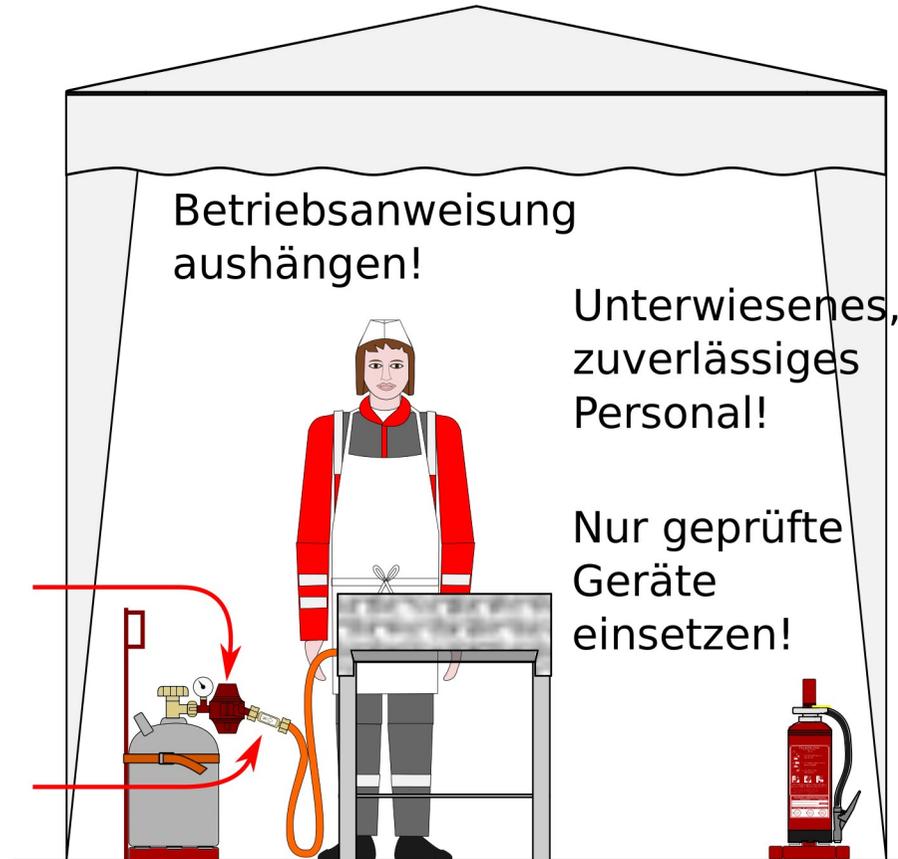

- Richtige **Aufstellung** und Beschaffenheit! laut Herstellieranleitung
- Richtige **Installation** und Funktion prüfen! laut Herstellieranleitung
- **Dichtigkeit** prüfen! mit Prüfspray auch nach jedem Flaschenwechsel

Gasflasche(n) gegen
Umfallen schützen!

Sicherheitsabstände
zu brennbarem Material
einhalten!

Außerbetriebnahme,
auch zum Flaschenwechsel,
nach Herstellervorgabe

